



PANK-hyväksytty testausorganisaatio

Aines  
Sr

Massatyyppi  
AB11

Rakeisuusluokka  
DG<sub>A</sub>90<sub>AB</sub>

Kauppanimi  
SrM 0/11

Päiväys:

Klo:

06.08.2018

Kuvaus  
Testimurske

Tilaaaja  
Aatu Asiakas Oy

Urakoitsija  
Urho Urakoitsija Oy

Työ n:o  
1

Murskauspaikka  
Monttu


Näytteenottaja  
Urakoitsija

Tonnia

	Keskiarvo	Kpl	Keskihaj.	Keskiarvo	Kpl	Keskihaj.	Poikk. %	Poi.	Kpl	Alaraja	Ali kpl	Yläaraja	Yli kpl
Muotoarvo	2,00/3,00	2/2	1,41/1,41	22,4						100			
Litteysluku	10,6/6,0	2/2	10,82/0,00	16	100	0,00	0,0	0		98	0	100	0
Murtopintaluku	61/17	3/3	7,09/8,54	11,2	90	2,27	70,0	7		90	7	99	0
Vesipitoisuus	0,27	10	0,41	8	72	3,48	10,0	1		70	1	87	0
Kiintotiheys g/cm <sup>3</sup>	2,78	4	0,17	5,6	59	3,74	0,0	0			0		0
Los Angeles luku	13,5	2	0,71	4	49	3,14	0,0	0			0		0
Haurausarvo	1,50	2	0,71	2	35	2,17	0,0	0		30	0	48	0
Hioutuvuus	3,50	2	0,71	1	24	1,27	0,0	0		19	0	34	0
Humuspitoisuus	5,50	2	0,71	0,5	16	0,99	0,0	0		12	0	25	0
E-moduli MN/m <sup>2</sup>	100	10	0,00	0,25	11	0,82	0,0	0			0		0
Routivuus	0	10	0,00	0,125	7	0,42	0,0	0			0		0
Kantavuusarvo	4	2	0,71	0,063	4,3	0,48				3,0		10,0	
Pistekuorm. ind.	6,00	2	1,41										
Kuulamyly	7,0	2	1,41										
Jäädytys-sulatuskest.	2,5	2	0,71										
Side-%	8,00	2	1,41										
Tunkeuma	9,00	2	1,41										

Tutkimusmenetelmät: SFS-EN 12697-1 Sideainepitoisuus, SFS-EN 12697-39 Sideainepitoisuus, SFS-EN 1097-5 Vesipitoisuus, SFS-EN 933-1 Rakeisuus, SFS-EN 933-3 Raemuoto, SFS-EN 1097-6 Kiintotiheys, SFS-EN 1744-1 Humuspitoisuus, SFS-EN 933-2 Petrografinen, STUK 12.2 Radioaktiivisuus, Useita Hienoaineksen laatu, SFS-EN 1097-2 Iskunkestävyys, SFS-EN 1097-9 Nastarengas-kulutuskestävyys, SFS-EN 1367-6 Pakkaskäytännöllisyys

Huomautuksia: Lorem ipsum dolor sit amet vel ne prompta adolescens. Utamur reformidans complectitur ei eum pri no ludus nemore complectitur. Habeo torquatos voluptatum vis ea nec et democritum incorrupte. Ei altera reprehendunt nec nostro consequat theophrastus sea no Lorem ipsum dolor sit amet vel ne prompta adolescens. Utamur reformidans complectitur ei eum pri no ludus nemore complectitur. Habeo torquatos voluptatum vis ea nec et democritum incorrupte. Ei altera reprehendunt nec nostro consequat theophrastus s

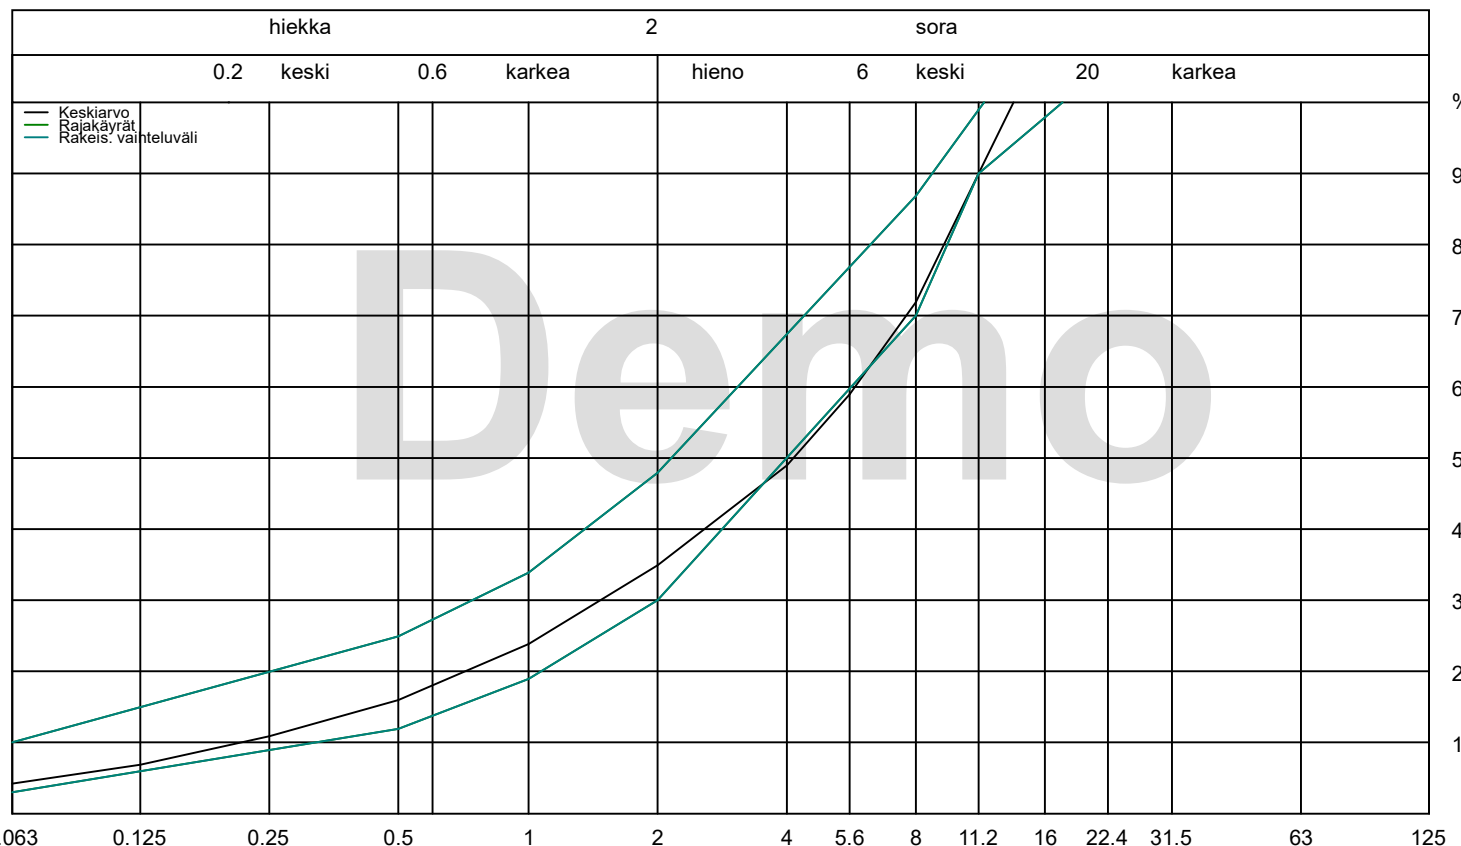

Tulos koskee vain testattua näytettä

Tutk.pvm: 01.08.2018

Strokeplan Oy  
Turmiontie 24  
13720 Parola  
mikko.laanti@strokeplan.com  
050-5147485

Tutkija: Mikko Murskaaja